



Fig. 8 Chiave a T isolata.



Fig. 9 Operatore sotto tensione



Fig. 10 Dispositivo mobile (portatile) di messa a terra ed in corto circuito per linee a MT (fonte Work Italia)

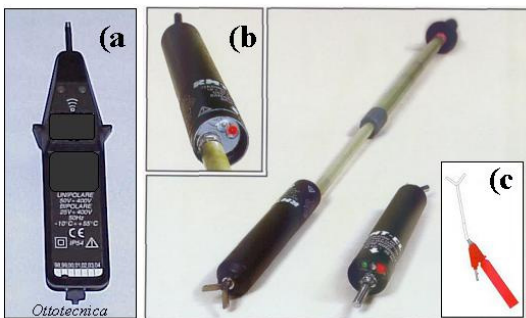


Fig. 11 Rivelatori di presenza/assenza di tensione: (a) per impianti BT, (b) per impianti MT da interno e (c) per impianti MT da esterno.